

2022. évi belvízvédekezési tevékenység

A Tiszán januárban kisebb árhullám vonult le, emiatt a főcsatornák torkolati zsilipeit zárni kellett. A lehullott csapadék hatására a főcsatornák vízszintje megemelkedett, a torkolati szivattyútelepek indítása vált szükségessé. **A 10.09/A Törökszentmiklósi és 10.09/B Cibakházi belvízvédelmi szakaszokon 2022. január 4-én I. fokú belvízvédelmi készütséget rendeltünk el.**

A védekezési ideje alatt 138,6 ezer m³ belvíz átemelése történt, elöntés nem került felmérésre

A belvízvédekezés során 2 db stabil szivattyútelep, a Tinókai és a Tizsakürti szivattyútelepek üzemeltek.


A védekezés során az érintett védelmi szakaszok szivattyútelepeinek üzemeltetése, a zavartalan üzemeltetéshez szükséges egyéb feladatok végzése, vízkormányzási feladatokat végeznek, egyéb beavatkozás nem vált szükségessé. **A védelmi készütséget január 19-én szüntettük meg.**

A február közepén a Tisza vízgyűjtőjére lehullott csapadék hatására a Tisza folyón ismét kisebb árhullám vonult le. A magas vízállás miatt a Tinókai zsilipet zárni kellett. A Szajoli I. csatorna megemelkedett vízszintje miatt a torkolati szivattyútelepet indítani kellett, emiatt **február 25-én a 10.09/A belvízvédelmi szakaszon I. fokú belvízvédelmi készütséget rendeltünk el, ami március 2-ig tartott.**

A védekezési időszakban összesen 35,0 ezer m³ belvíz átemelése történt, elöntés nem került felmérésre.

Április elején, a Tiszán és a Hármas-Körösön kialakult kisebb árhullám miatt a Tinókai és Tóközei zsilipeket zárni kellett. A főcsatornában megemelkedett vízszintek miatt a torkolati szivattyútelepeket indítani kellett, emiatt **a 10.09/A és 10.09/B belvízvédelmi szakaszokon I. fokú készütséget rendeltünk el.**

A védekezési időszakban összesen 118,08 ezer m³ belvíz átemelése történt, elöntés nem került felmérésre.

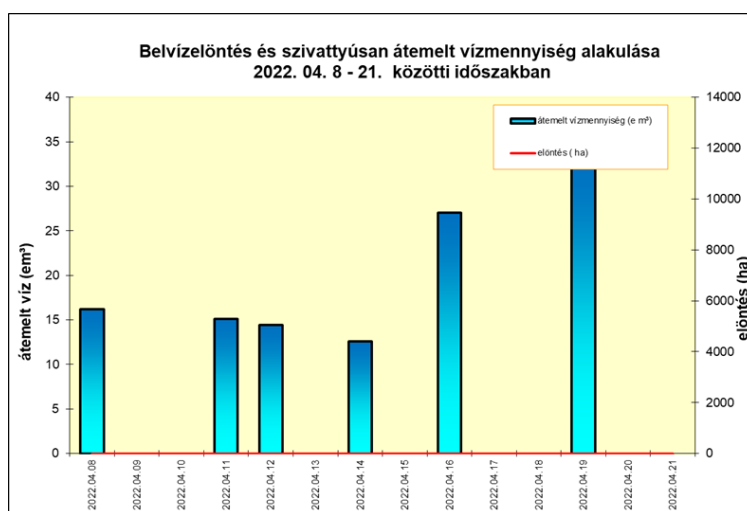

A 10.09/B védelmi szakaszon a Tisza és a Hármas-Körös vízállása lehetővé tette a holtágak töltését.

- Tiszaugi-Holt-Tisza: Tiszaugi Önkormányzat végezte (induló vsz.: 164 cm, leálló vsz.: 188 cm)
- Tehenesi-Holt-Kőrös: (nyitás: 223 cm, zárás: 270 cm)
- Rázsonyi Holt-Kőrös: (induló vsz: 72 cm)
- Csongrád-Mámai-Holt-Tisza (nyitás: -68 cm, zárás -54 cm)

A védelmi készütséget április 21-én szüntettük meg.

A Tisza vízgyűjtőjén lehullott csapadék hatására a folyón április végén kisebb árhullám indult el, amely május elején tetőzött Szolnoknál. A Tisza folyón és Hármaskőrösön kialakult magas vízállás miatt a Tinókai és Tóközei zsilipet zárni kellett. A főcsatornák magas vízszintje miatt a Tinókai és Tóközei torkolati szivattyútelepek indítása vált szükségessé. A 10.09/A és 10.09/B belvízvédelmi szakaszon 2022. május 3-án I. fokú védelmi készütség került elrendelésre.

A védekezési időszakban összesen 62,64 ezer m³ belvíz átemelése történt, előntés nem került felmérésre. A védekezés ideje alatt a szivattyútelepek üzemeltetésén kívül egyéb munkavégés nem történt.

A 10.09/B védelmi szakaszon a Tisza és a Hármaskőrös vízállása lehetővé tette a holtágak töltését.


- Tehenesi-Holt-Kőrös: (nyitás: 267 cm, zárás: 268 cm vízállásnál)
- Rázsonyi Holt-Kőrös: (nyitás: 80 cm, zárás: 83 cm-es vízállásnál)
- Csongrád-Mámai-Holt-Tisza (nyitás: -36 cm, zárás -12 cm vízállásnál)

Az KÖTIVIZIG területén lévő önkormányzatok közül egyik sem rendelt el védelmi készütséget.

A készütséget május 9-én szüntettük meg.

Szeptemberben a vízgyűjtőkön lehullott csapadéktevékenység hatására a Hortobágy-Berettyó vízszintje megemelkedett, a Karcagi szakaszmérnökség területén is nagyobb mennyiségű csapadék hullott, aminek hatására több szivattyútelep indítása vált szükségessé. A 10.07 Kisújszállási és 10.08 Karcagi belvízvédelmi szakaszokon szeptember 26-án I. fokú belvízvédelmi készütséget rendeltünk el.

A védekezési időszakban összesen 3148,77 ezer m³ belvíz átemelése történt.

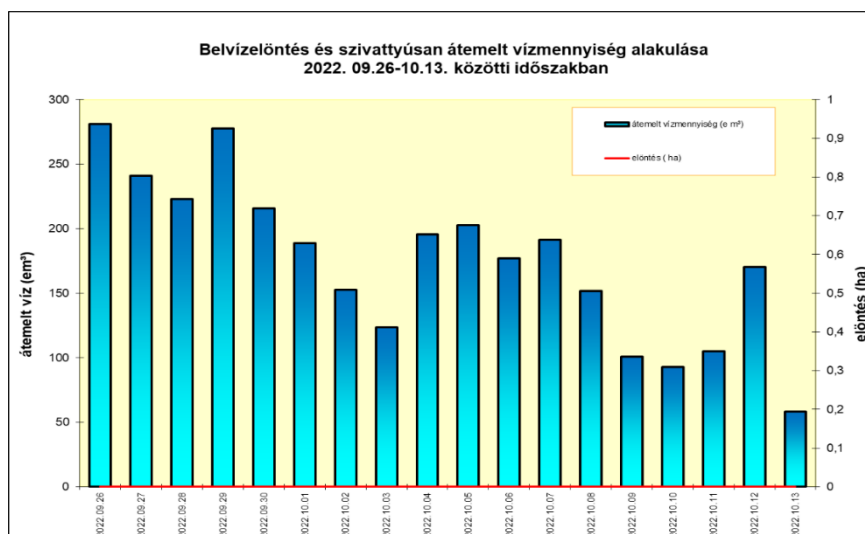

A belvízvédekezés során legtöbb 6 db stabil szivattyútelep üzemelt, hordozható szivattyú üzemeltetése nem volt szükség.

A készültség ideje alatt szivattyútelepek üzemeltetése történt. A védekezés ideje alatt komolyabb beavatkozásra nem volt szükség.

A védelmi szakszok területén lévő önkormányzatok közül sehol nem rendeltek el védelmi készültséget.

A készültséget október 13-án szüntettük meg.

Összeállította:

Horváthné Gáspár Renáta